Procedureparameters invullen

Procedureparameters invullen

Context

Klap de procedure uit met de pijl om parameters en taken te tonen. Gebruik de pijl rechts van de naam om de parameters te openen.

Startpunt

Stap 2 — de procedure uitklappen

Voorwaarden

- Maak of selecteer een procedure.

Stappen

1. Parameters invoeren

Kies het product en vervolgens de dosering, temperatuur en frequentie. Geef waar nodig visuele, geur- of bacteriële controles op.

2. De productkeuze openen

Klik op Product, het pictogram of de naam. Een keuzevenster opent. Zoek het artikel, klik op Product selecteren en bevestig uw keuze. Zie pagina’s 15 en 16.

3. De aanbevelingen bekijken

Als de artikelfiche een aanbevolen dosering en temperatuur bevat, kan een venster voorstellen deze toe te passen. Accepteer het voorstel of vul passende waarden in en bevestig.

4. Waarden rechtstreeks invullen

Als er geen voorstel verschijnt, klik dan in het doseringsveld van de procedure en vul de waarde in. Doe hetzelfde voor de temperatuur. Bibliotheken ondersteunen de invoer en uniforme teksten.

5. De frequentie kiezen

Klik in het frequentieveld. Kies een bibliotheektekst of voer uw eigen frequentie in en kies een passende kleur.

6. Controles instellen

Activeer de nodige controles: bacterieel, geur en/of visueel. U kunt meerdere controles aan één procedure koppelen. Ga op de volgende pagina verder met de taken.

Verwacht resultaat

Product, dosering, temperatuur, frequentie en controles zijn ingevuld.

Onthouden

- Gegevens in een demonstratievoorbeeld vormen geen aanbeveling voor uw klant.

- Controleer na een productwijziging ook de taakteksten: handelingen, contacttijd en spoelen moeten bij de productaanwijzingen blijven passen.

Illustraties

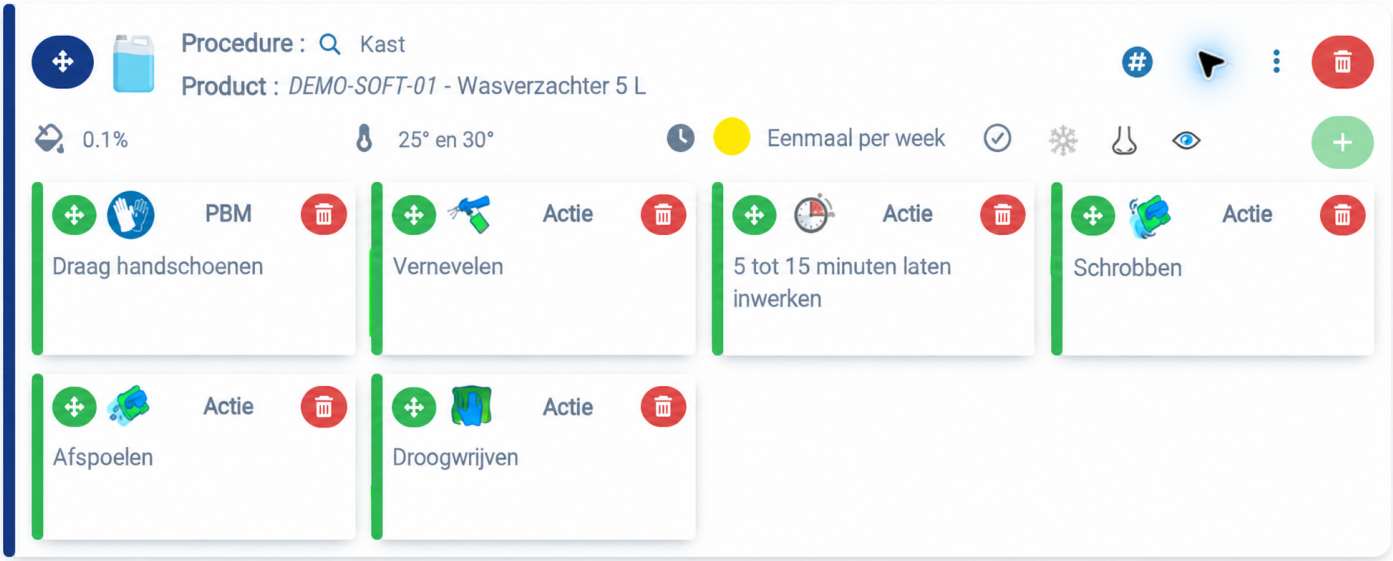

Zie ook

- Een product selecteren en vergelijken
- Taken voor de werkinstructie maken

Revision #2
Created 2026-11-23 16:12:36 UTC by eCare Content Studio
Updated 2026-11-23 16:33:46 UTC by eCare Content Studio